


بخش دیوارها

دیوار حفاظ آجری
جزییات با در پوش سنگ

نام فایل: BI01

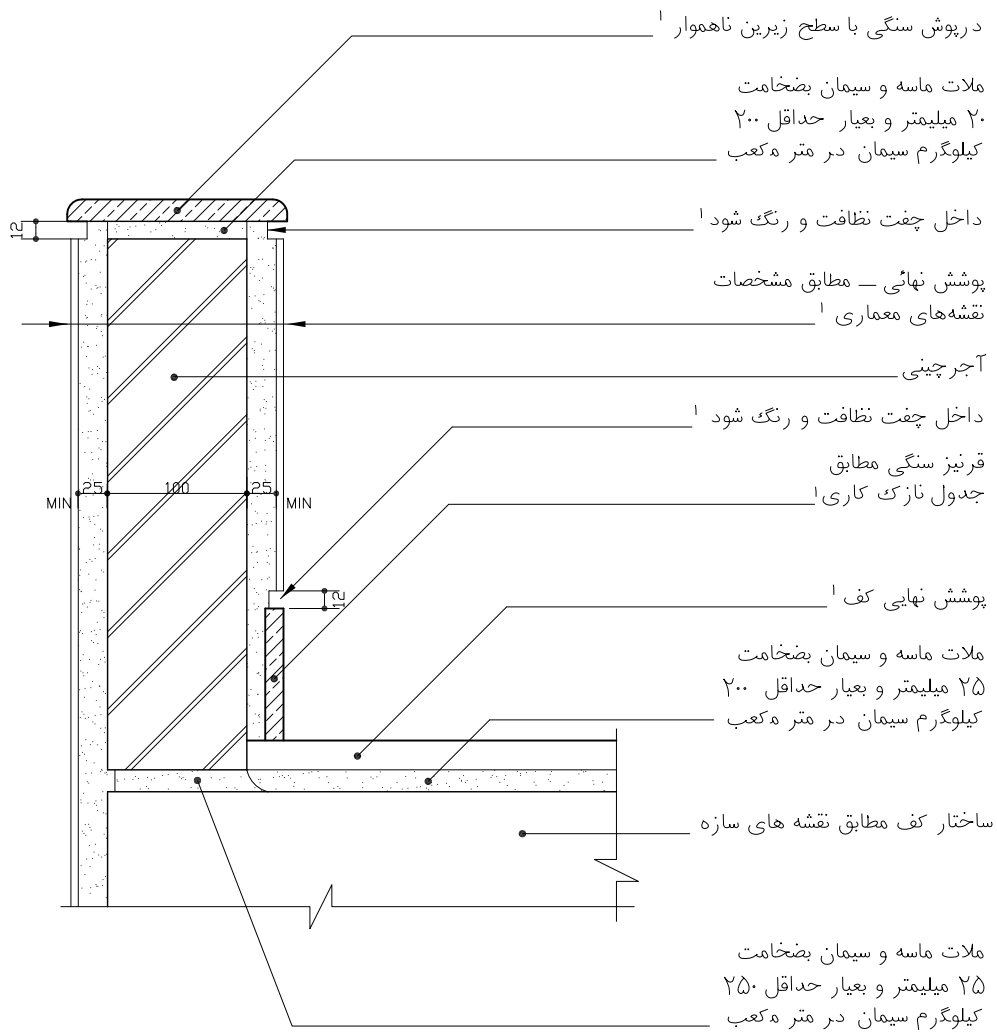

توضیحات:

- برای آگاهی از عرض A به نقشه های تاسیساتی رجوع شود .
- توصیه می شود ارتفاع کانال تاسیساتی به اندازه‌ای در نظر گرفته شود که شیب کف آن به طرف موتورخانه باشد .
- توصیه می شود در آخر خط کانال تاسیساتی یک لوله به قطر ۲۰ سانتیمتر تا پشت بام جهت تهویه کانال در نظر گرفته شود .

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی