

## سازه‌های مکانیکی و برقی دیوارهای گشود



## معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطر پذیری فاشی از زلزله

## بخش دیوارها

دیوارهای آجری  
جزیيات با انود سیمانی

نام فایل: CC029

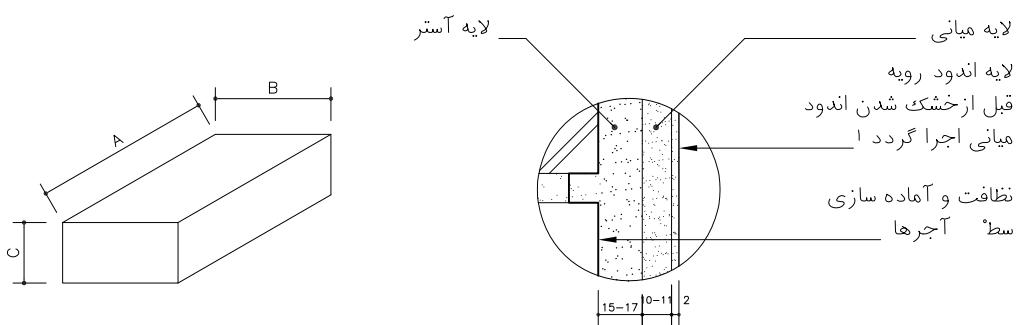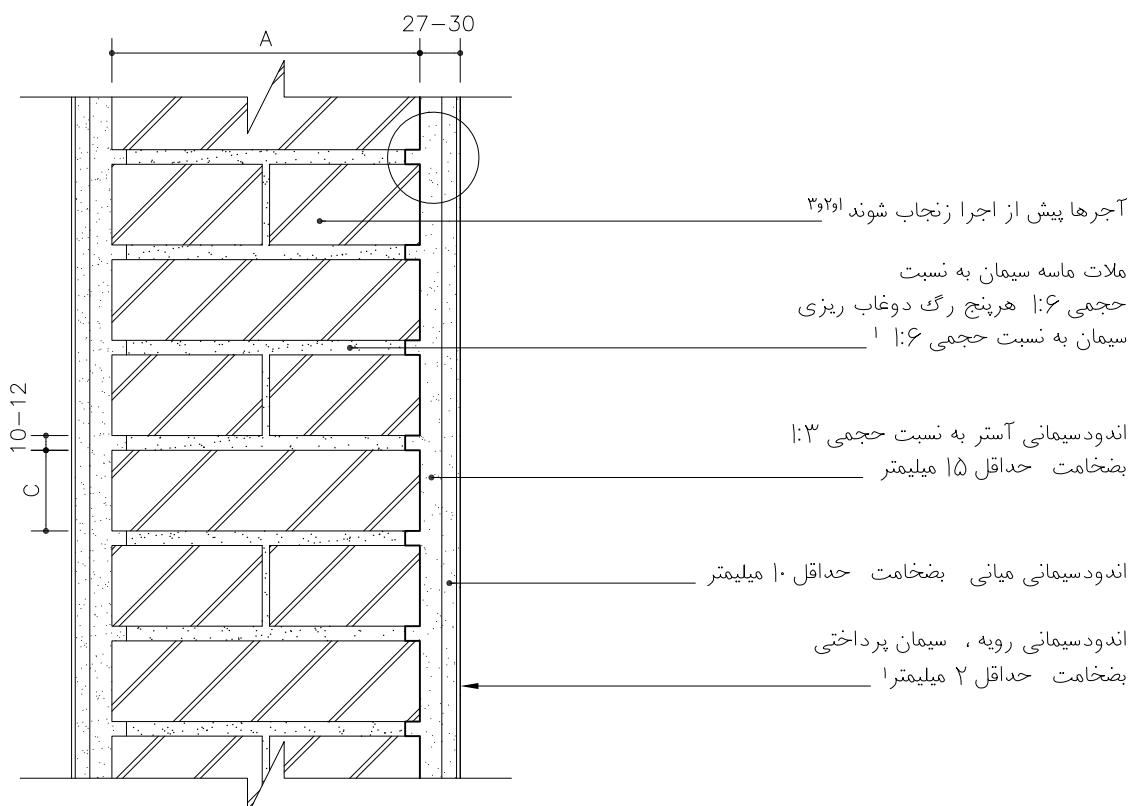

۱- مطابق مشخصات فنی خصوصی

۲- حداقل طول دیوار غیرباربرین دو پشت بند ۴۰ برابر ضخامت دیوار و حداقل ۶ متر، و حداقل ارتفاع مجاز دیوارهای غیرباربر از تراز کف ۳/۵ متر میباشد.

۳- دیوارچینی باید کاملاً قائم و شاقولي بوده، امتداد روحها کاملاً افقی باشد.

مصالح، روش‌های ساخت و ویژگیهای ساختار براساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مندرج در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵ دفتر فنی، تدوین معيارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله و کتاب‌های اول و دوم این مجموعه خواهد بود.